

Fieldpiece®

Detector de fugas de refrigerante de diodo calentado

MANUAL DEL OPERADOR

Modelo DR58



Descripción

Compacto y resistente, el detector de fugas de refrigerante de diodo calentado DR58 le ayuda a encontrar fugas rápidamente in situ. Su sensor de diodo calentado detecta todos los HFC, HCFC, CFC, HFO y sus mezclas.

Distintos indicadores y una sensibilidad 20 veces superior a las burbujas de jabón facilitan el seguimiento incluso de las fugas más pequeñas en distintos entornos. Un led rojo parpadea en la punta para que pueda mantener la vista en el objetivo. Las grandes barras de la LCD retroiluminada se ven fácilmente tanto bajo la luz solar como con poca iluminación, mientras que el valor numérico proporciona un dígito extra de resolución.

A diferencia de los detectores de fugas convencionales, usted tiene un control total del modo de cero, tanto en modo automático (AZERO) como manual (MZERO).

La gran batería recargable de iones de litio ofrece más de 18 horas de funcionamiento continuo y se carga cómodamente mediante USB-C. Las puntas recambiables filtran el agua y el polvo al introducirse en puntos estrechos. Todo ello en una resistente carcasa IP54, fabricada para el trabajo de campo.

Incluido

- Detector de fugas de refrigerante de diodo calentado DR58
- Sensor de diodo calentado (RHD1)
- Estuche de transporte moldeado por soplado (ABM2)
- Cargador de CA y Cable USB-C (RCA3)
- 5 puntas filtrantes y juntas (RFT6)
- Manual del operador
- 1 año de garantía limitada

Especificaciones

- Tipo de sensor:** diodo calentado
- Vida del sensor:** habitualmente 300 horas
- Niveles de sensibilidad:** alto, medio, bajo (seleccionables)
- Sensibilidad máxima:** 0,03 oz/año (1 g/año), estacionario; 0,1 oz/año (3 g/año), en movimiento
- Respuesta de detección:** Led rojo en la punta, gráfico de barras en la LCD, dígitos en la LCD, pitido
- Refrigerantes:** HFC, HCFC, CFC, HFO y sus mezclas
- Tiempo de respuesta:** normalmente < 1 segundo
- Tiempo de recuperación:** normalmente < 10 segundos
- Tipo de batería:** 3,7 Vcc (nominales) 2550mAh, no sustituible
- Tiempo de carga:** normalmente seis horas con el cargador incluido.
- Duración de la batería:** normalmente 18 horas, con la retroiluminación apagada
- Apagado automático:** 10 minutos sin detección ni pulsación de botones
- Entorno de funcionamiento:** 0 a 40 °C (32 a 104 °F); < 75 % HR (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento:** -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), < 80 % HR
- Peso:** 14 oz (400 g)
- Resistencia al agua:** diseñado conforme a IP54
- Patente de EE. UU.:** www.fieldpiece.com/patents

Certificados y conformidad



EN 14624



Marca de conformidad con las regulaciones



RoHS peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos



Conforme con las restricciones sobre sustancias



UK Conformity Assessed

ADVERTENCIAS

La inhalación de concentraciones de vapor de refrigerante elevadas puede bloquear la llegada de oxígeno al cerebro y provocar lesiones o la muerte.

No utilice este dispositivo en una atmósfera con gases combustibles o con refrigerantes A3 como R-290 (propano) o R-600 (isobutano).


No tape el orificio de escape pues el dispositivo no funcionaría correctamente.

Inicio rápido

- Instale el sensor (encontrará los detalles en la página siguiente).
- Vaya a un entorno libre de refrigerantes y mantenga pulsado hasta que el DR58 se encienda.
- Deje finalizar el calentamiento (calibración). *También se visualiza el tiempo total de utilización del sensor en horas.*
- Empiece a buscar el origen de la fuga. *Desplace lentamente la punta (~3 pulg./s, ~7-8 cm/s) lo más cerca posible del conducto de refrigerante sospechoso.*
- Busque hasta detectar gas refrigerante. *La luz roja parpadea, se activa la alarma sonora y la pantalla indica la concentración relativa de gas.*
- Confirme la fuga de gas. *Desplace la punta de la posición donde saltó la alarma durante unos segundos para despejar el sensor. Vuelva a acercar la punta a la posible fuga, buscando el valor máximo.*

Instalación del sensor

- Compruebe que el DR58 está apagado.
- Retire los tres tornillos de la capucha del sensor.
- Separe la tapa del sensor de la carcasa trasera.
- Si lo está sustituyendo, retire el sensor antiguo.
- Presione el nuevo sensor (RHD1) en los orificios de las clavijas. La orientación del sensor no tiene importancia.
- Presione de nuevo la capucha del sensor sobre la carcasa trasera y fijela con los tres tornillos.
- Si lo está sustituyendo, presione y **SENSITIVITY** (SENSIBILIDAD) 5 s para reiniciar las horas del sensor. Presione **ZERO** para confirmar o para cancelar.

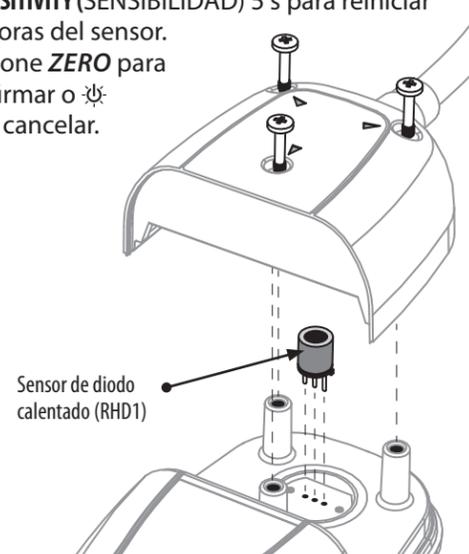


Mantenimiento

LIMPIEZA: limpie el exterior con un trapo húmedo. No use detergentes ni disolventes.

CARGA DE LA BATERÍA: recargue la batería interna cuando sea necesario mediante el cable USB-C. Además del enchufe de CA, la mayoría de puertos USB genéricos suministran suficiente energía para la carga. La batería recargable de iones de litio dura toda la vida útil del aparato y está instalada permanentemente. Para maximizar la duración de la batería, minimice el tiempo transcurrido con la carga a tope o totalmente descargada.

SUSTITUCIÓN DEL SENSOR: en función de la exposición a los gases, el sensor RHD1 se debe sustituir cada aproximadamente 300 horas de uso.


SUSTITUCIÓN DEL FILTRO: el filtro hidrofóbico está integrado en la punta recambiable y debe sustituirse periódicamente para maximizar la duración y las prestaciones del sensor. Se incluyen cinco puntas con filtro (RFT6). Desenrosque la punta para extraerla.

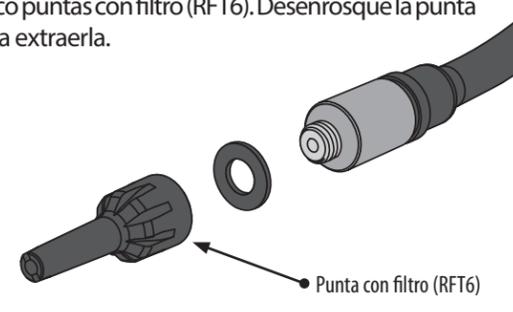


Prueba funcional

Utilice un depósito de refrigerante y un tapón para comprobar si su DR58 detecta refrigerante correctamente.


- Coloque firmemente el tapón en la boca de un depósito de refrigerante para sellarla.



- Abra la válvula para recubrir el interior del tapón y luego, cierre la válvula.



- Con el DR58 fijado a alta sensibilidad (H), retire el tapón y mueva la punta sobre el tapón. Debería ver una magnitud de fuga muy grande, aproximadamente de "99", y un gráfico de barras completo. En caso contrario, es posible que deba sustituir la punta con filtro o el sensor.

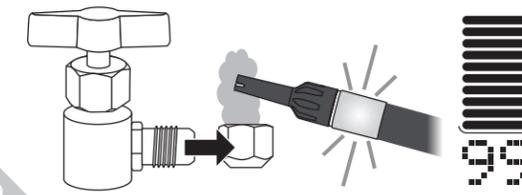

Funcionamiento

Potencia

Pulse **ON/OFF** más de un segundo para conmutar la corriente.

Retroiluminación

Pulse **RETRO** para conmutar la retroiluminación.

Modos de cero (AZERO/MZERO)


El DR58 se enciende en modo de cero automático (AZERO), que fija un nuevo punto cero cada dos segundos, indicándolo mediante un doble destello de AZERO.

Si se acerca al origen de la fuga se mostrará el aumento relativo de la concentración, activando la alarma. Por contra, si se detiene o se aleja del origen de la fuga no se activará ninguna respuesta.

Pulse **MANUAL/AUTO** (MANUAL/AUTOMÁTICO) más de un segundo para conmutar a modo de cero manual (MZERO). DR58 no se pone a cero automáticamente mientras indica MZERO y seguirá emitiendo la alarma y mostrando la magnitud relativa de la fuga.

Fijación de cero

Pulse **ZERO** para fijar como 0 la concentración medida en ese momento. AZERO/MZERO destellará dos veces para confirmarlo.

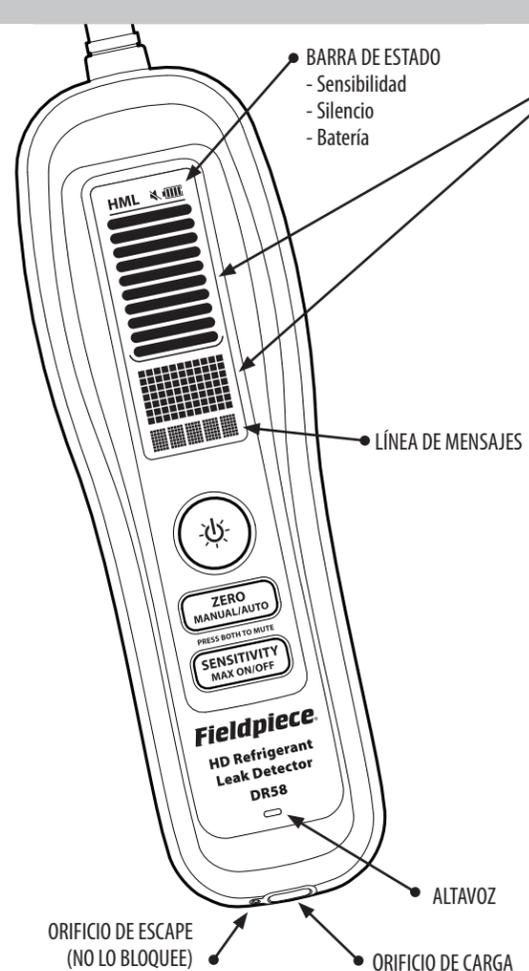

Indicador numérico de la magnitud de la fuga con gráfico de barras

El número es la concentración relativa de refrigerante (0-99 unidades). El gráfico de barras ofrece la misma medición en pasos de 10 unidades para facilitar la supervisión. Cuanto mayor es el número, mayor es la concentración de gas medida y más cerca se encuentra de la posición exacta de la fuga.

Modo de máximo

Pulse **MAX ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO MÁX) más de un segundo para conmutar al modo de máximo. Si está activo el modo de máximo, se registra continuamente el valor más alto de fuga detectado.

El máximo registrado se borra cuando se cambia la sensibilidad o si se pone a cero manualmente.

Sensibilidad (H/M/L)

El DR58 se pone en marcha en sensibilidad alta (H), que es la recomendada en la mayoría de situaciones. Si es difícil localizar el punto exacto de la fuga debido a un exceso de activaciones o a la saturación del sensor, pulse **SENSITIVITY** (SENSIBILIDAD) para conmutar cíclicamente a una sensibilidad menor (media o baja).

Silencio

Pulse **ZERO** y **SENSITIVITY** (SENSIBILIDAD) simultáneamente para conmutar el altavoz.

Led rojo indicador de fugas

En la mayoría de situaciones, el led rojo de la punta es más fácil de supervisar que la pantalla. Dado que la velocidad de parpadeo aumenta cuando lo hace la concentración relativa, muchas fugas pueden detectarse sin siquiera ver la pantalla.



Garantía limitada

Este detector de fugas está garantizado frente a defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, siempre que fuera adquirido a un distribuidor autorizado de Fieldpiece. Fieldpiece sustituirá o reparará la unidad defectuosa, a su discreción, una vez verificado el defecto.

Esta garantía no cubre defectos producidos por agresión, negligencia, accidentes, reparaciones no autorizadas, modificaciones o uso inadecuado del instrumento.

Toda garantía implícita resultante de la venta de un producto de Fieldpiece, incluidas entre otras las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para una finalidad específica, están limitadas a las explicadas anteriormente. Fieldpiece no se responsabilizará de la pérdida de uso de un instrumento u otros daños fortuitos o resultantes, gastos o pérdidas económicas ni de cualquier reclamación relacionada con dichos daños, gastos o pérdidas económicas.


Las leyes son diferentes en cada estado. Es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no le afecten en su caso particular.

Obtener asistencia


En el caso de los clientes internacionales, las cuestiones de garantía de los productos adquiridos fuera de EE. UU. deberán gestionarse a través de los distribuidores locales. Visite nuestra web para encontrar a su distribuidor más cercano.

© Fieldpiece Instruments, Inc 2022; v03

Otros productos de climatización y refrigeración de Fieldpiece

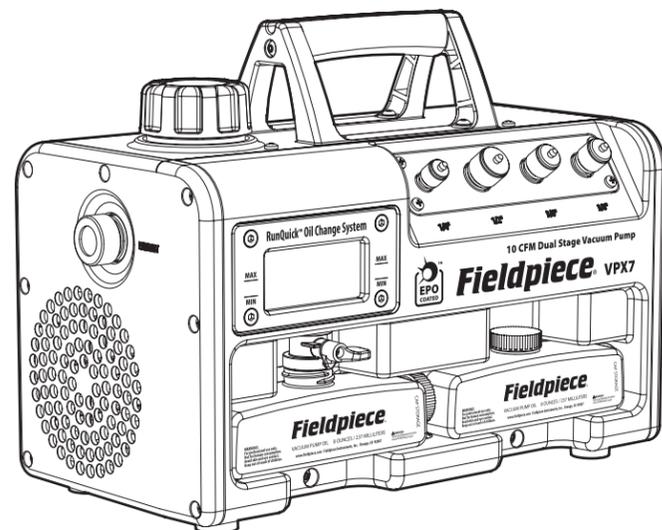

Bombas de vacío

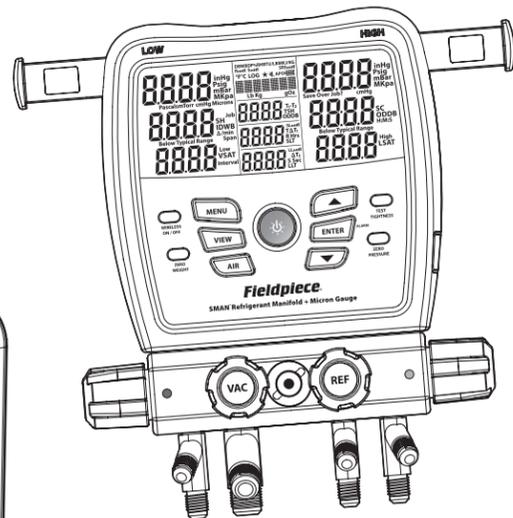


Analizadores digitales



Pinzas amperimétricas del sistema Job Link®



Sondas del sistema Job Link®

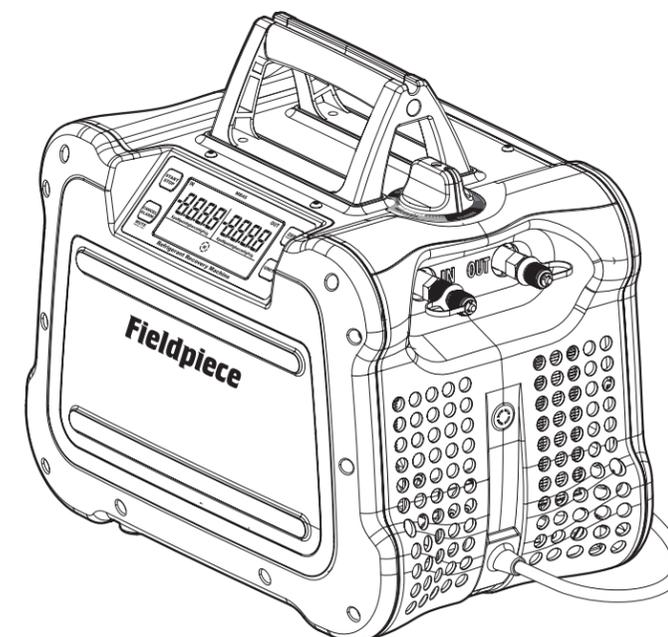

Máquinas de recuperación de refrigerante